


長野県各地区の耐性菌分離率


- 対象期間 : 2017年2月～2017年7月の6ヶ月間
- データ集計日 : 2017年8月29日
- 集計対象施設数 : 55施設

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

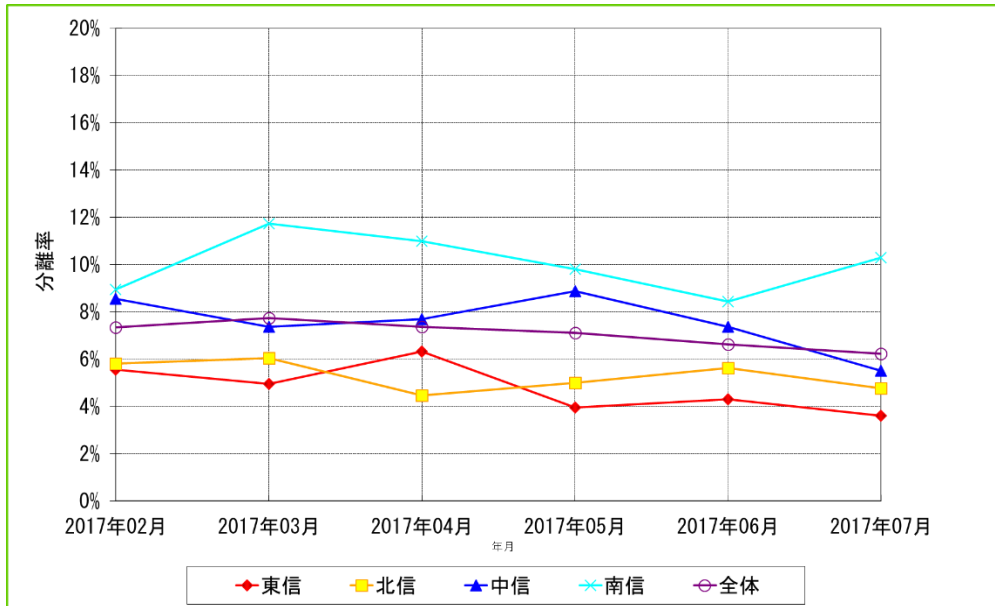

	2017年2月			2017年3月			2017年4月			2017年5月			2017年6月			2017年7月		
	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率
東信 計	952	53	5.57%	989	49	4.95%	918	58	6.32%	1010	40	3.96%	952	41	4.31%	911	33	3.62%
北信 計	1531	89	5.81%	1603	97	6.05%	1520	68	4.47%	1637	82	5.01%	1510	85	5.63%	1598	76	4.76%
中信 計	1403	120	8.55%	1438	106	7.37%	1429	110	7.70%	1453	129	8.88%	1409	104	7.38%	1453	80	5.51%
南信 計	1473	132	8.96%	1508	177	11.74%	1374	151	10.99%	1498	147	9.81%	1479	125	8.45%	1437	148	10.30%
全体 計	5359	394	7.35%	5538	429	7.75%	5241	387	7.38%	5598	398	7.11%	5350	355	6.64%	5399	337	6.24%

第3世代セファロスポリン耐性大腸菌

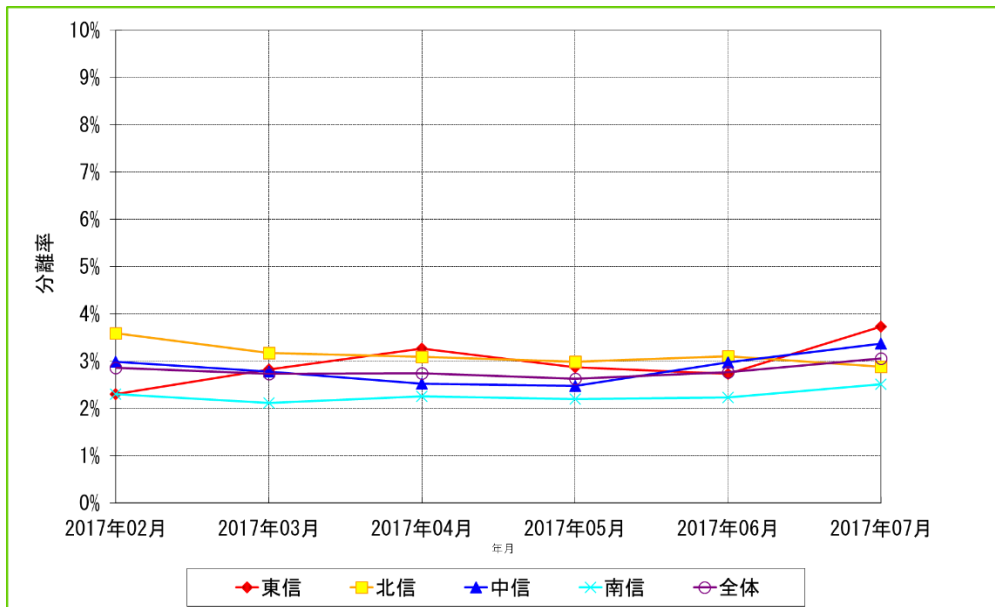

	2017年2月			2017年3月			2017年4月			2017年5月			2017年6月			2017年7月		
	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率
東信 計	952	22	2.31%	989	28	2.83%	918	30	3.27%	1010	29	2.87%	952	26	2.73%	911	34	3.73%
北信 計	1531	55	3.59%	1603	51	3.18%	1520	47	3.09%	1637	49	2.99%	1510	47	3.11%	1598	46	2.88%
中信 計	1403	42	2.99%	1438	40	2.78%	1429	36	2.52%	1453	36	2.48%	1409	42	2.98%	1453	49	3.37%
南信 計	1473	34	2.31%	1508	32	2.12%	1374	31	2.26%	1498	33	2.20%	1479	33	2.23%	1437	36	2.51%
全体 計	5359	153	2.86%	5538	151	2.73%	5241	144	2.75%	5598	147	2.63%	5350	148	2.77%	5399	165	3.06%

長野県各地区の耐性菌分離率

- 対象期間 : 2017年2月～2017年7月の6ヶ月間
- データ集計日 : 2017年8月29日
- 集計対象施設数 : 55施設

多剤耐性緑膿菌(MDRP)

	2017年2月			2017年3月			2017年4月			2017年5月			2017年6月			2017年7月		
	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率
東信 計	952	0	0.00%	989	0	0.00%	918	0	0.00%	1010	0	0.00%	952	1	0.11%	911	0	0.00%
北信 計	1531	0	0.00%	1603	1	0.06%	1520	1	0.07%	1637	1	0.06%	1510	0	0.00%	1598	1	0.06%
中信 計	1403	0	0.00%	1438	0	0.00%	1429	0	0.00%	1453	0	0.00%	1409	0	0.00%	1453	0	0.00%
南信 計	1473	0	0.00%	1508	0	0.00%	1374	0	0.00%	1498	0	0.00%	1479	2	0.14%	1437	1	0.07%
全体 計	5359	0	0.00%	5538	1	0.02%	5241	1	0.02%	5598	1	0.02%	5350	3	0.06%	5399	2	0.04%

抽出条件・統計処理

- ・対象期間の入院患者を対象とする。
- ・重複処理は患者IDが同じ場合1件とカウントする。
- ・耐性菌の分離率＝[(菌分離患者数)÷(検体提出患者数)]×100(%)
- ・過去月分の分離データは集計日以降に送信されたデータも含む。
(過去のレポートデータと異なることがあります、ご了承ください。)

信州インфекションコントロールサーベイランスシステム(SICSS) 耐性菌判定基準

菌名	概要	微量液体希釈法	ディスク拡散法
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)	MPIPCが“R”の <i>Staphylococcus aureus</i> (またはCFXがディスク拡散法で“R”)、又は選択培地でMRSAと確認された菌	MPIPC ≧ 4μg/mL	MPIPC ≦ 10mm CFX ≦ 21mm
多剤耐性緑膿菌(MDRP)	下記条件をすべて満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・カルバペネム系が“R” ・アミカシンが“I”か“R” ・フルオロキノロン系が“R”(LVFX、CPFXのいずれか)	IPM・MEPM ≧ 8μg/mL AMK ≧ 32μg/mL LVFX ≧ 8μg/mL CPFX ≧ 4μg/mL	IPM、MEPM ≦ 15mm AMK ≦ 16mm LVFX ≦ 13mm CPFX ≦ 15mm
第3世代セファロスポリン耐性大腸菌	CTX、CTRX、CFPMのいずれかが“I”か“R”、又はCAZが“R”の <i>Escherichia coli</i>	CTX ≧ 2μg/mL CTRX ≧ 2μg/mL CFPM ≧ 16μg/mL CAZ ≧ 16μg/mL	CTX ≦ 25mm CTRX ≦ 22mm CFPM ≦ 17mm CAZ ≦ 17mm